Ⅳ−GD52−3

西条市用途地図34

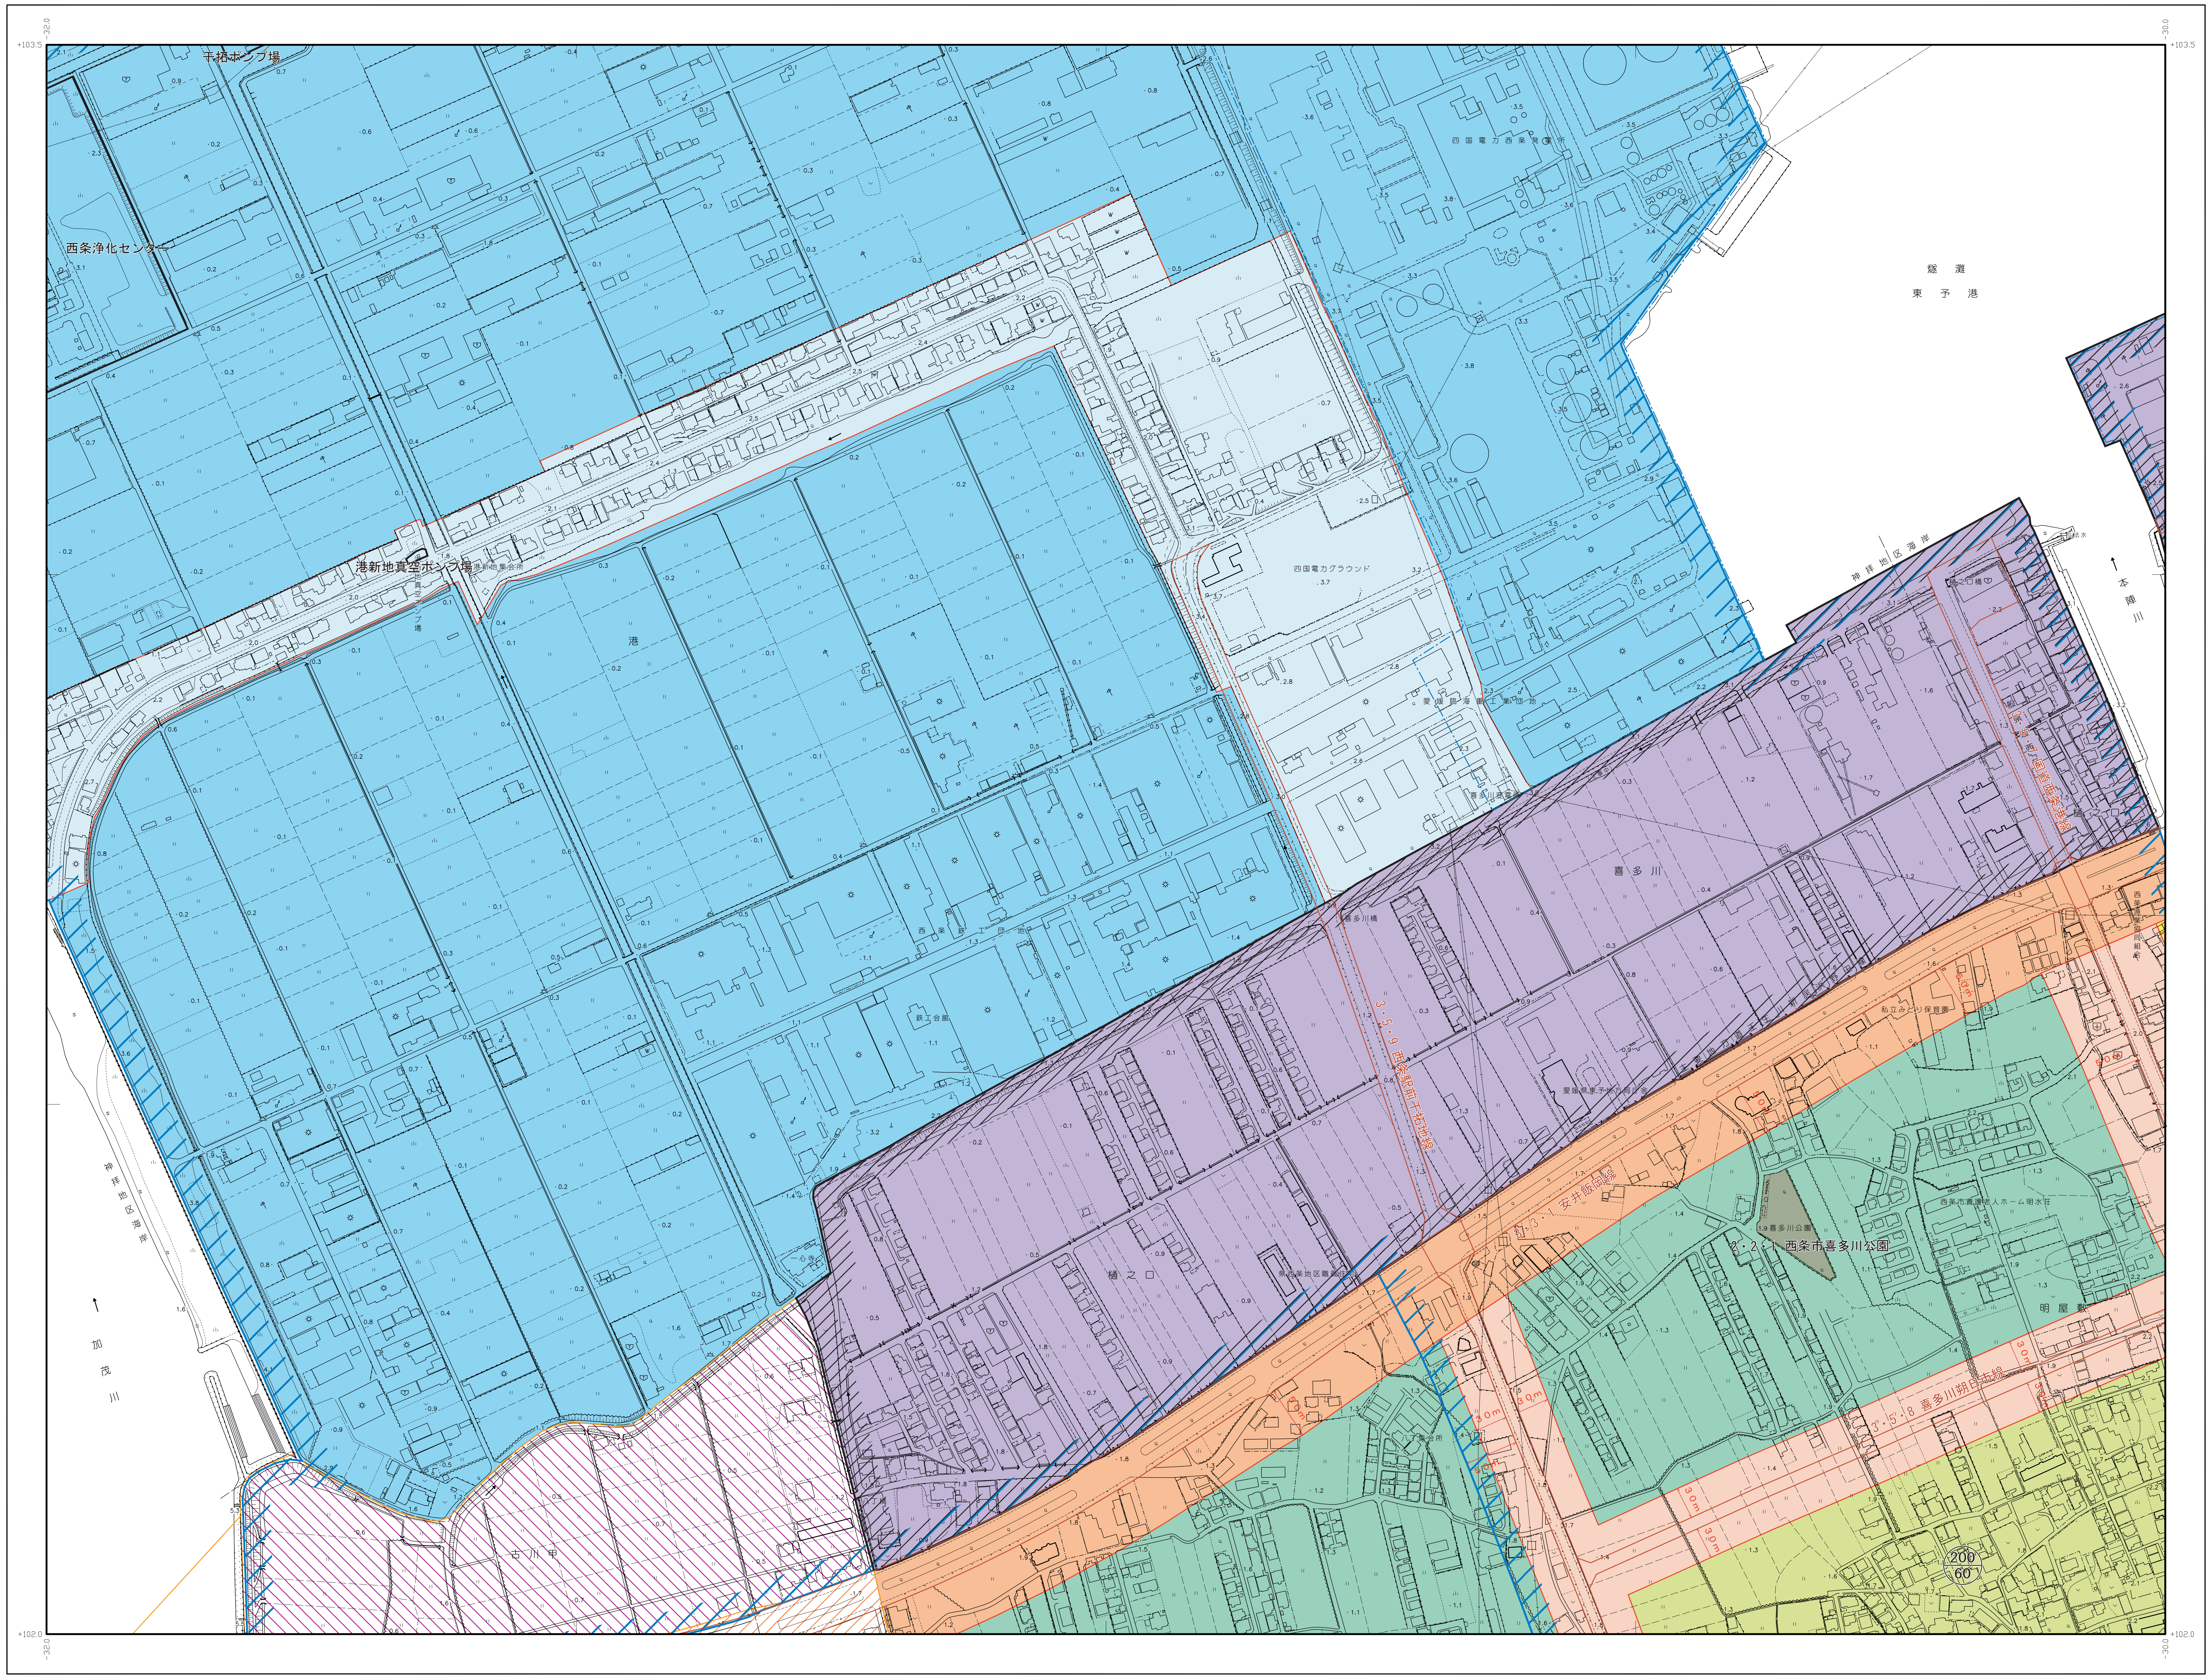
干拓ポンプ場
西条浄化センター
港新地真空ポンプ場
港新地集会所
港
四国電力西条発電所
四国電力グラウンド
愛媛臨海工業団地
喜多川変電所
燧灘
東予港
神拝地区海岸
本陣川
樋之口橋
3・5・7 国道西条港線
喜多川
喜多川橋
3・5・9 西条駅前干拓地線
主要地方道壬生川新居浜野田線
愛媛県東予地方局庁舎
私立みどり保育園
西条漁業協同組合
3・3・1 安井飯岡線
樋之口
県西条地区職員住宅
2・2・1 西条市喜多川公園
喜多川公園
西条市養護老人ホーム明水荘
明屋敷
3・5・8 喜多川朔日市線
八丁集会所
30m
50m
200/60
西条鉄工団地
鉄工会館
一心寺
加茂川
古川甲
+103.5
+102.0
−32.0
−30.0

1：2，500

0　100　200　300　400　500m

株式会社パスコ調製

22	23	24
33	34	35
45	46	47

行政区画

愛媛県
西条市

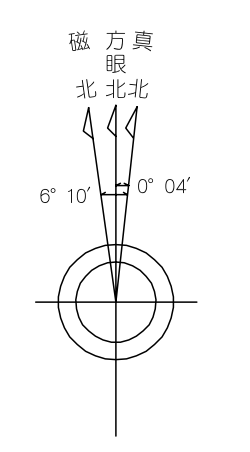
磁北
方眼北
真北
6° 10′
0° 04′

上図は単に方眼北、真北、磁北相互の関係を表わし、角度の数値とは必ずしも一致しない。

凡　例

用途地域	🟩	第一種低層住居専用地域	80/50
	🟨	第一種中高層住居専用地域	100/50　200/60
	🟧	第二種住居地域	200/60
	🟧	準住居地域	200/60
	🟪	準工業地域	200/60
	🟦	工業地域	200/60
	🟦	工業専用地域	200/60
特別用途地区	▨	大規模集客施設制限地区	
特定用途制限地域	▨	産業居住地区	200/60
	▨	幹線道路沿線地区（道路端から５０m）	
	☐	田園居住地区	
	ただし、次の区域を除く。 （１）農用地区域 （２）保安林 （３）農地法第５条２項第１号ロに掲げる農地 又は採草放牧地の区域		
80/50 容積率 建ぺい率		形態規制	
その他の地域地区	▨	建築基準法２２条区域	
	☐	臨港地区	
都市施設	⇨	都市計画道路	
	🟩	都市公園	
☐		下水処理場・ポンプ場・クリーンセンター	

西条市

座標系は平成１４年度国土交通省告示第9号の規定による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0．5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
平面直角座標値は、世界測地系による。

Ⅳ−GD52−3