


【浸水想定区域】椎ヶ谷池

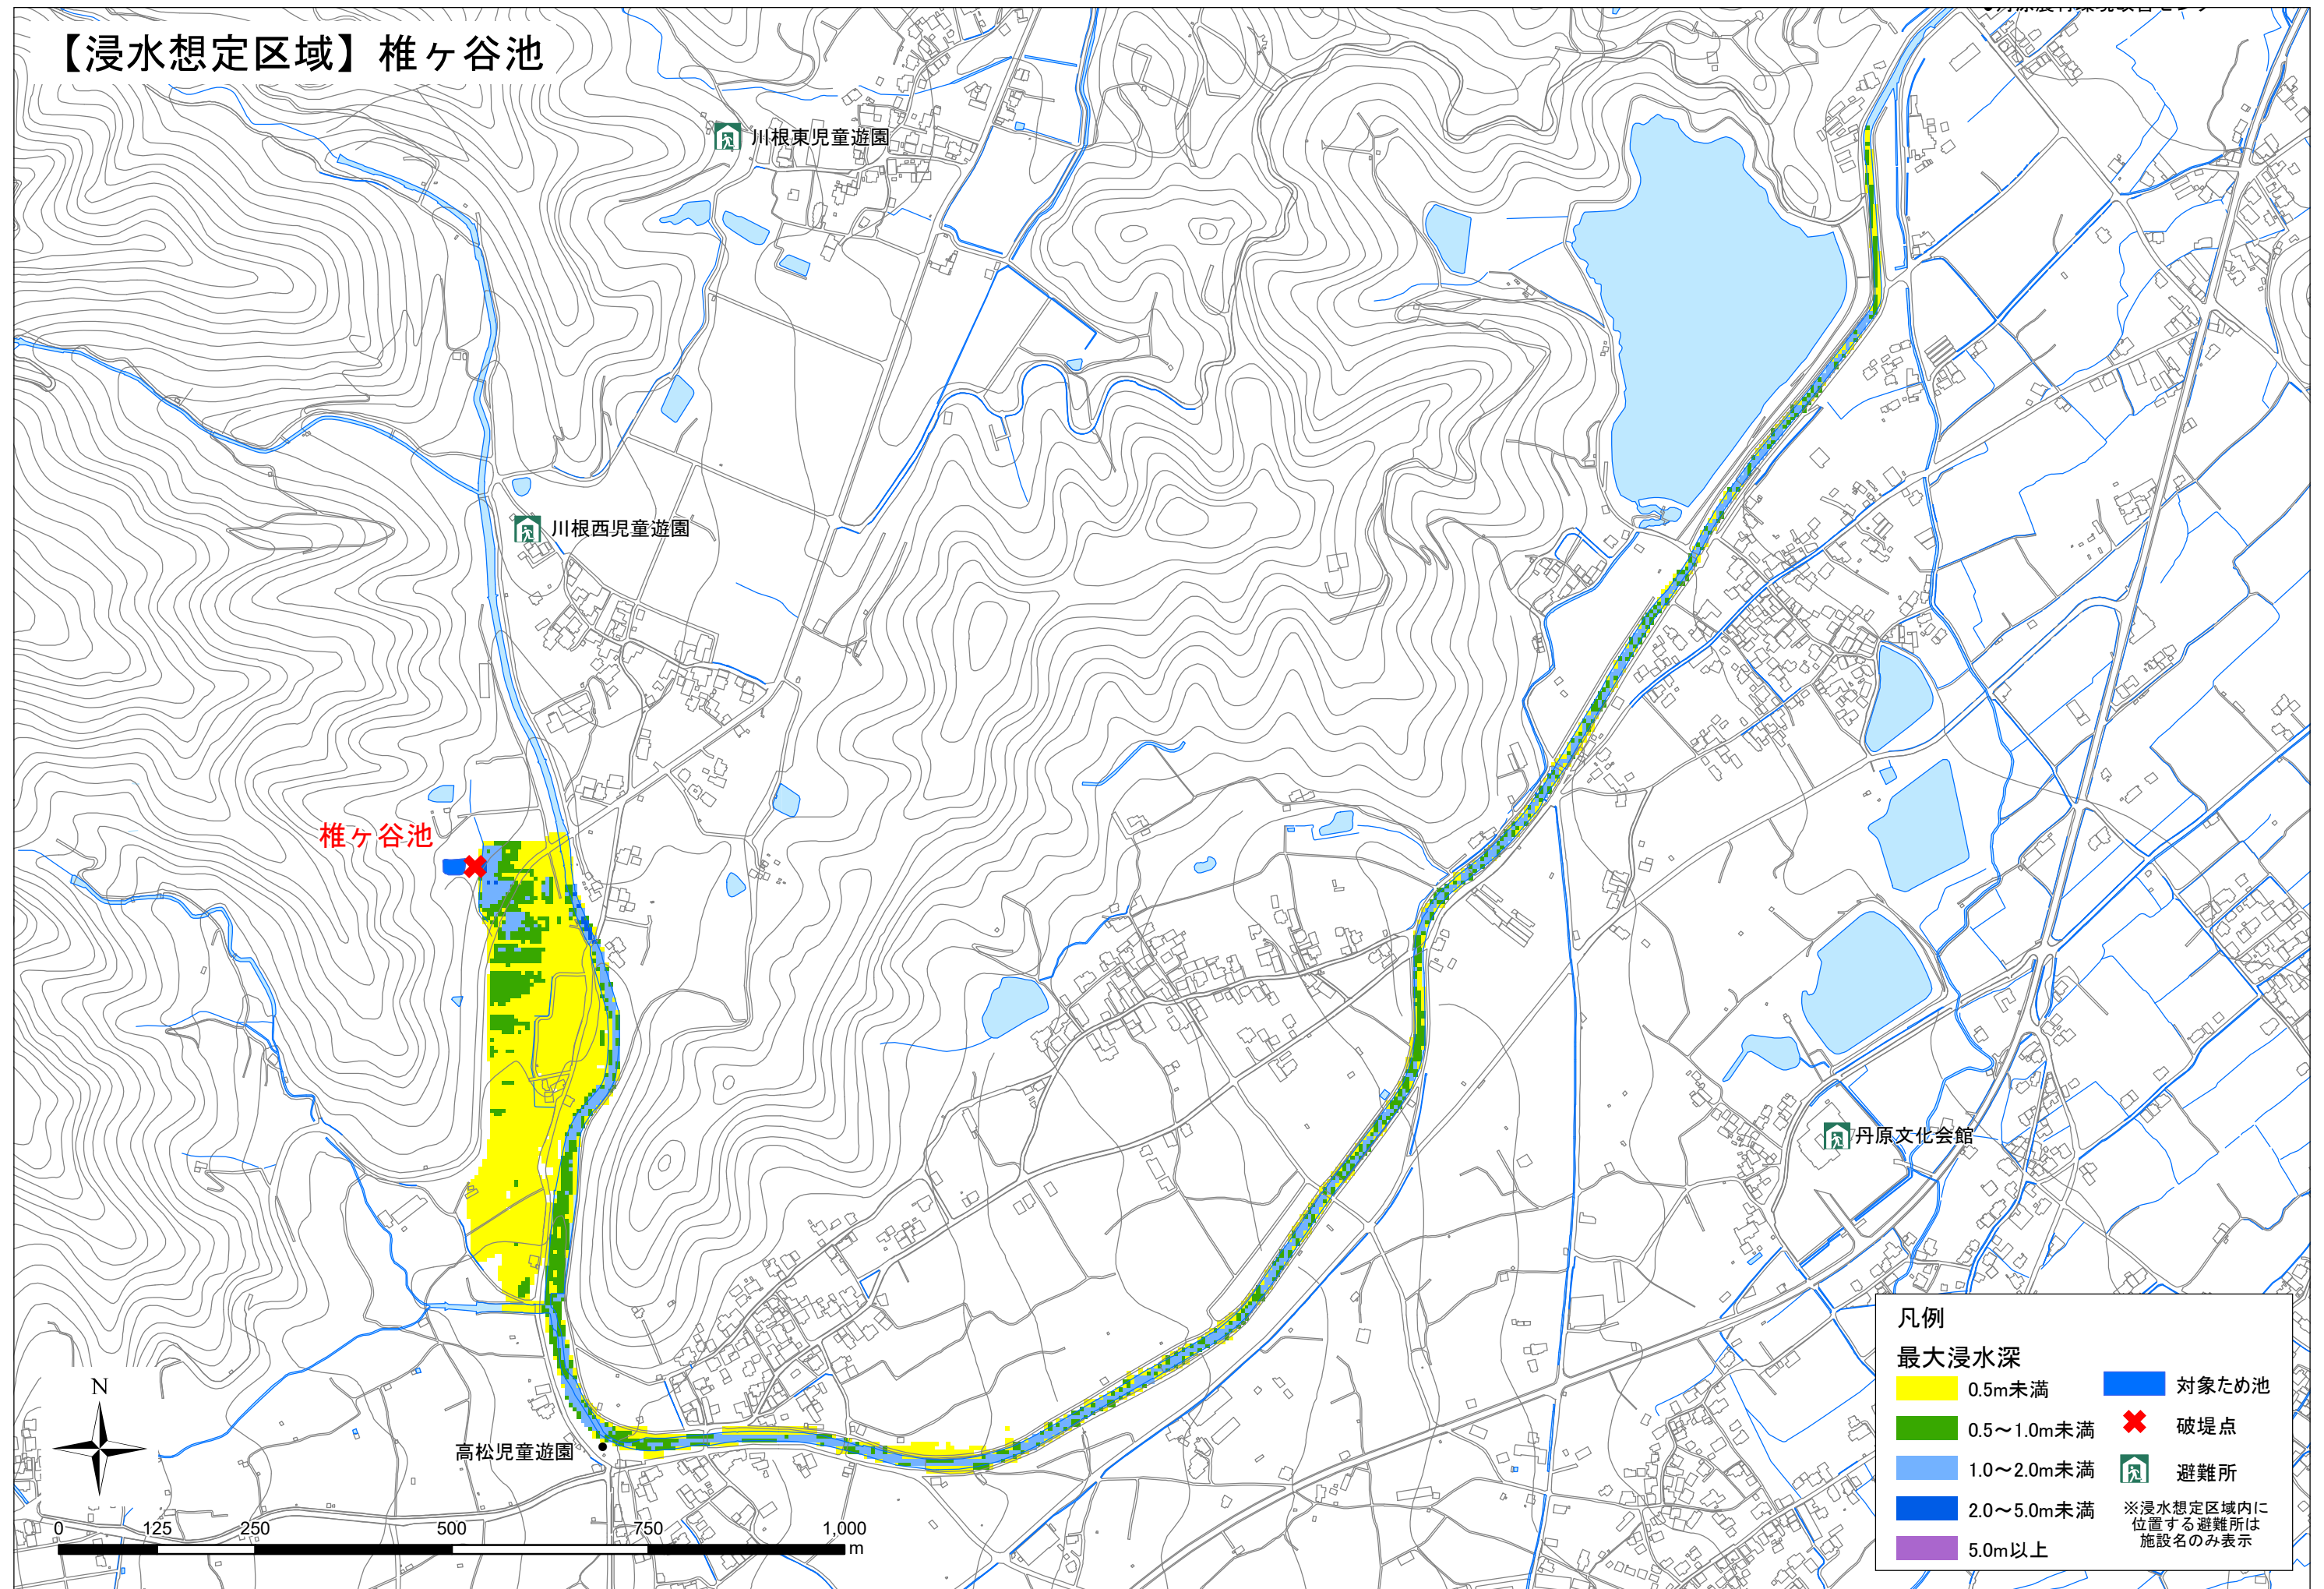

凡例

最大浸水深		対象ため池
0.5m未満	■	破堤点
0.5～1.0m未満	■	避難所
1.0～2.0m未満	■	
2.0～5.0m未満	■	
5.0m以上	■	

※浸水想定区域内に位置する避難所は施設名のみ表示